

Erratum zur Abbildung 7 im Jahresbericht Qualitätssicherung 2020

Im Jahresbericht Qualitätssicherung 2020 wurde fälschlicherweise in Abbildung 7 eine falsche Nummerierung der Screening-Einheiten veröffentlicht. Die korrekte Nummerierung ist wie folgt:

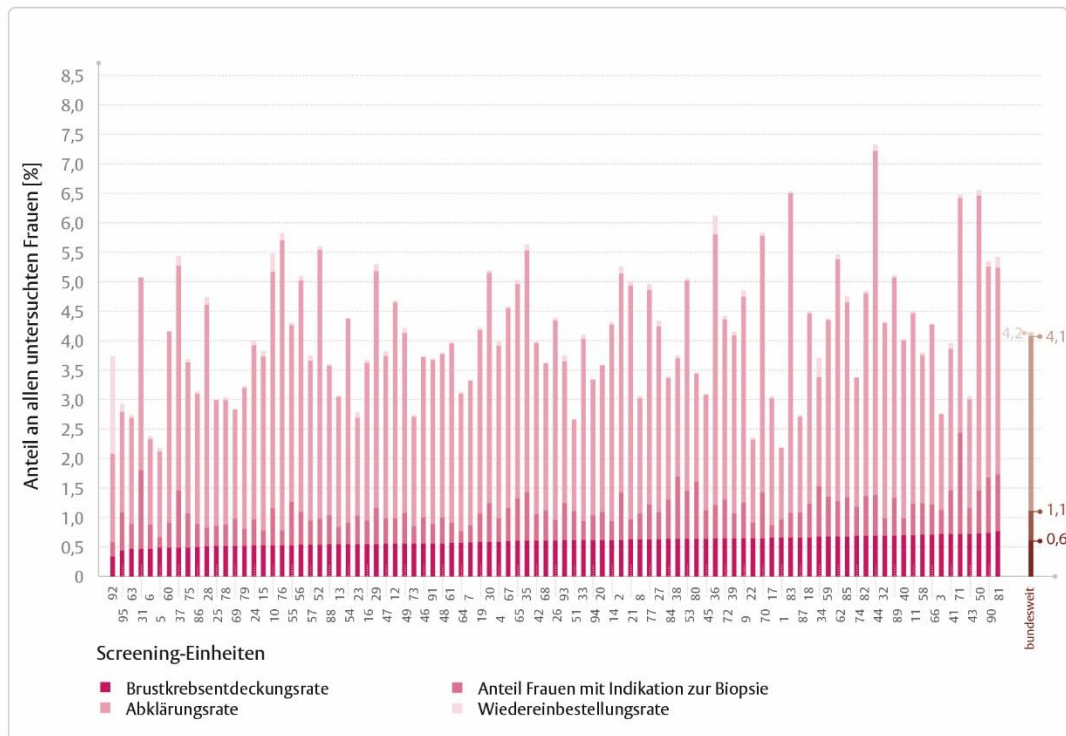


Abbildung 7: Anteil der Frauen in den einzelnen Untersuchungsschritten 2020